


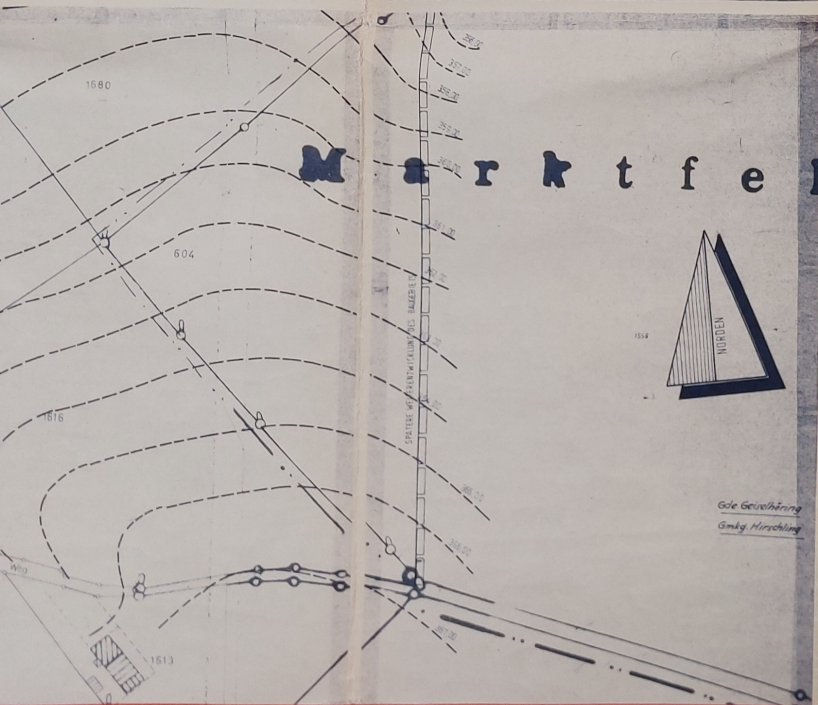

Veressungskates zur gewissen Narkosewirkung nur bedingt geeignet.
Gebärdungsheute kann von Drillingen bestand abweichen.