


Stadt Geiselhöring
Landkreis Straubing-Bogen / Niederbayern



Bebauungsplan „Hirschling“;
Hochwasserberechnung

2.1 ANHANG

Ermittlung des maßgebenden Hochwasserabflusses des Grabens
Kleine Laber (Verzweigung) für das Einzugsgebiet „Hirschling“ als
Grundlage zur Hochwasserberechnung

Johannes Huber

Von: Rehm, Benjamin (WWA-DEG) <Benjamin.Rehm@wwa-deg.bayern.de>
Gesendet: Dienstag, 28. Juni 2022 07:53
An: Johannes Huber
Cc: Berger, Hannes (WWA-DEG)
Betreff: AW: Stadt Geiselhöring; Bebauungsplan "Hirschling",
Hochwasserberechnung - BESTELLUNG HQ100-ABFLUSS
Anlagen: Berechnung.pdf

Sehr geehrter Herr Huber,

folgende Rückmeldung habe ich erhalten:

Beim geplanten Baugebiet „Hirschling“ kann von einem HQ100 – Abfluss von 2,5 m³/s bei einem Einzugsgebiet von 1,9 ha ausgegangen werden. Die Abflussganglinie finden Sie ebenfalls beigelegt.

Bei weiteren Rückfragen bitte ich Sie, sich direkt an Herrn Seibold zu wenden, dieser ist der Nachfolger von Herrn Brunner (Alfred.Seibold@wwa-deg.bayern.de)

Mit freundlichen Grüßen
Benjamin Rehm
(geb. Schmitt)


Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Dettterstraße 20
94469 Deggendorf

Tel.: 0991/2504-110
Email: Benjamin.Rehm@wwa-deg.bayern.de
Website: www.wasserwirtschaftsamt-deggendorf.de

Stadt Geiselh ring; Bebauungsplan "Hirschling"

HQ100 und Ganglinienberechnung

Intervall Nr.	Zeit TT hh:mm	Abfluss Q m³/s
0	0:00	0,011
1	0:15	0,131
2	0:30	0,316
3	0:45	0,539
4	1:00	0,781
5	1:15	1,030
6	1:30	1,276
7	1:45	1,514
8	2:00	1,740
9	2:15	1,952
10	2:30	2,149
11	2:45	2,329
12	3:00	2,493
13	3:15	2,522 max.
14	3:30	2,471
15	3:45	2,369
16	4:00	2,235
17	4:15	2,082
18	4:30	1,921
19	4:45	1,759
20	5:00	1,599
21	5:15	1,446
22	5:30	1,302
23	5:45	1,168
24	6:00	1,043
25	6:15	0,929
26	6:30	0,826
27	6:45	0,732
28	7:00	0,647
29	7:15	0,572
30	7:30	0,504
31	7:45	0,444
32	8:00	0,390
33	8:15	0,343
34	8:30	0,301
35	8:45	0,264
36	9:00	0,232
37	9:15	0,203
38	9:30	0,178
39	9:45	0,156
40	10:00	0,137
41	10:15	0,121
42	10:30	0,106
43	10:45	0,093
44	11:00	0,082
45	11:15	0,073
46	11:30	0,064
47	11:45	0,057
48	12:00	0,051
49	12:15	0,045
50	12:30	0,041
51	12:45	0,037
52	13:00	0,033
53	13:15	0,030
54	13:30	0,027
55	13:45	0,025
56	14:00	0,023
57	14:15	0,021
58	14:30	0,020
59	14:45	0,019
60	15:00	0,018
61	15:15	0,017
62	15:30	0,016
63	15:45	0,015
64	16:00	0,015
65	16:15	0,014

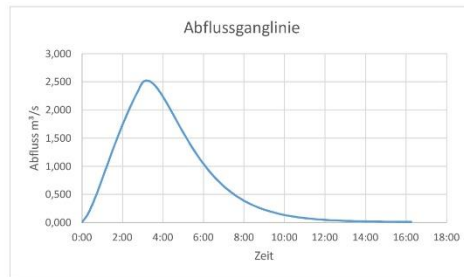

Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
 Dettterstra e 20
 94469 Deggendorf

Seibold
 SG A.3